


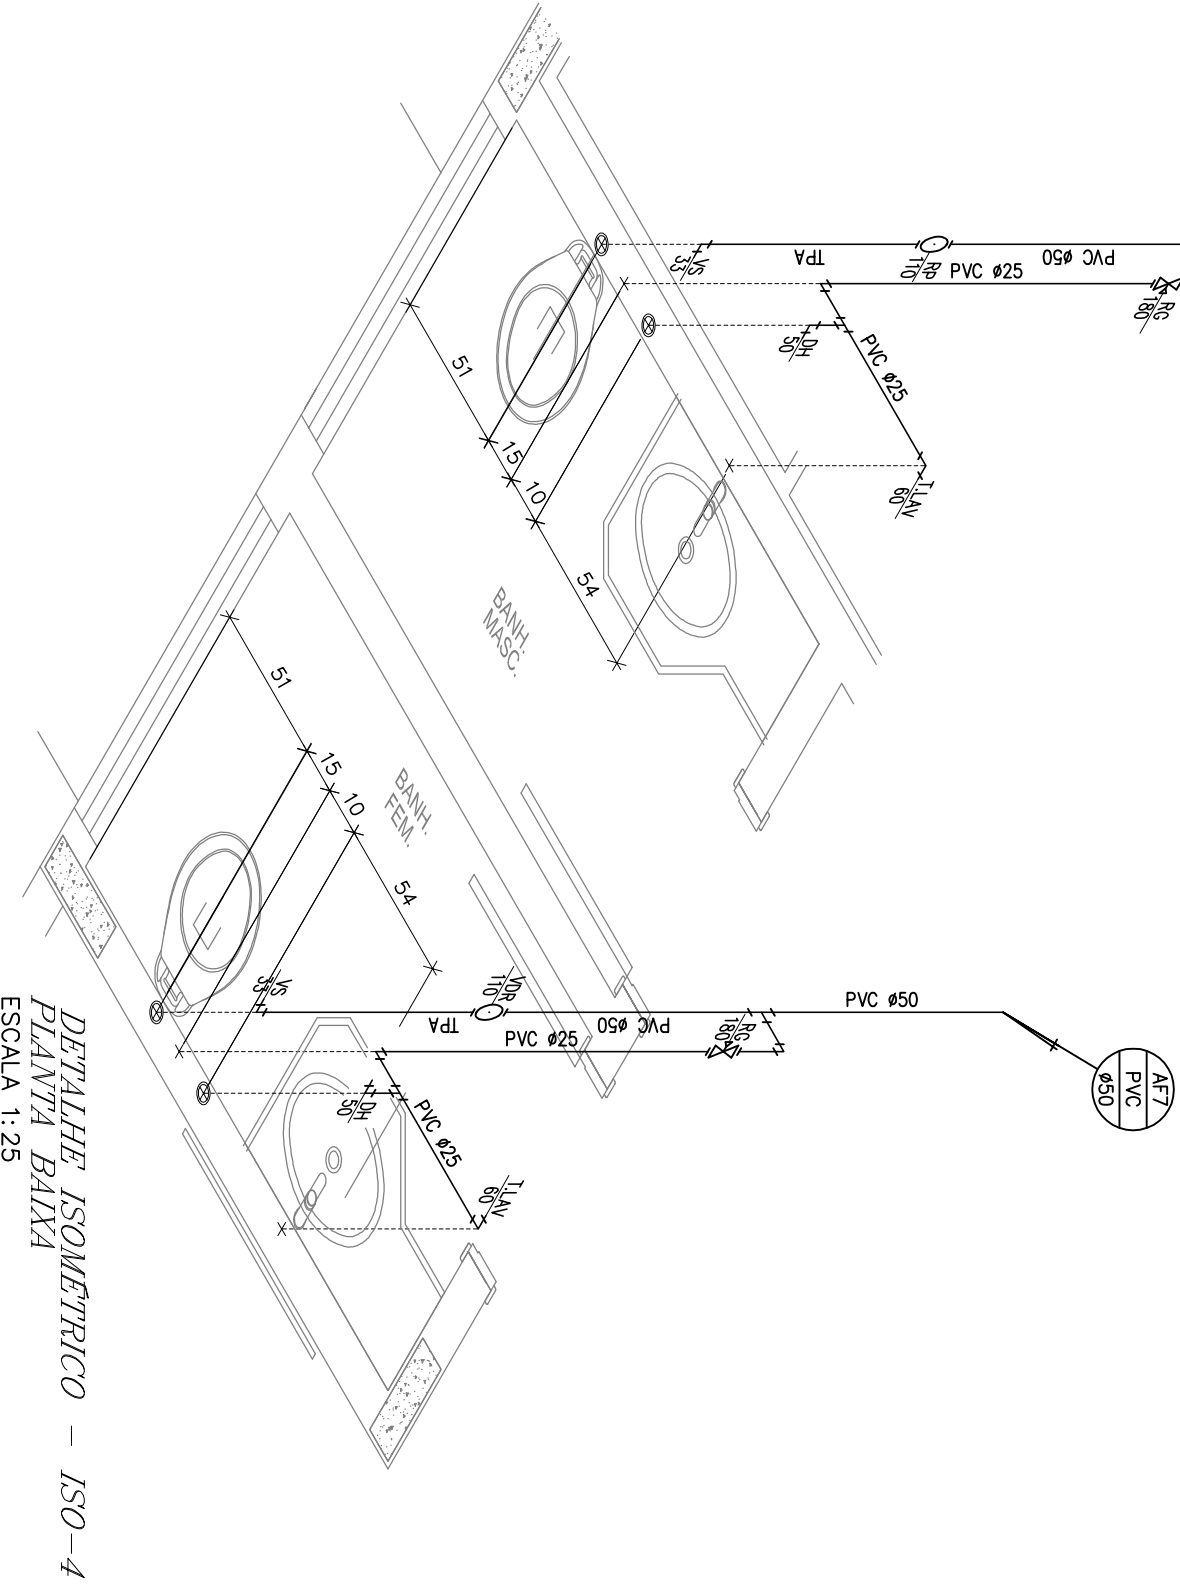
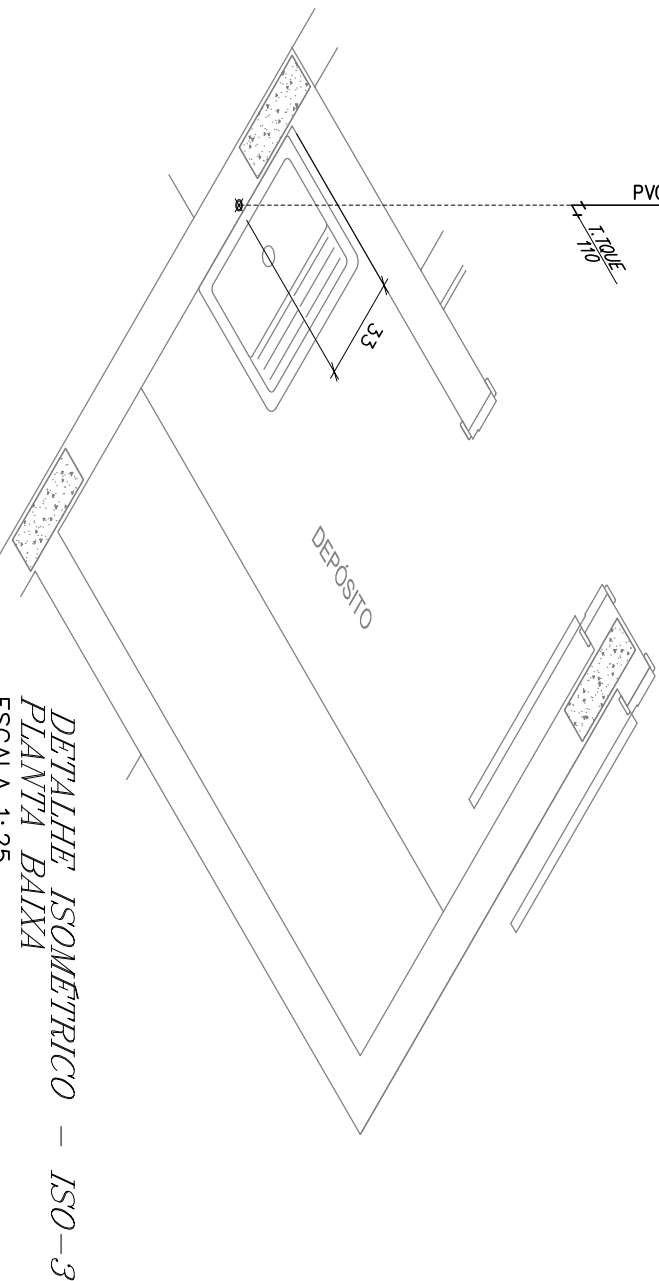
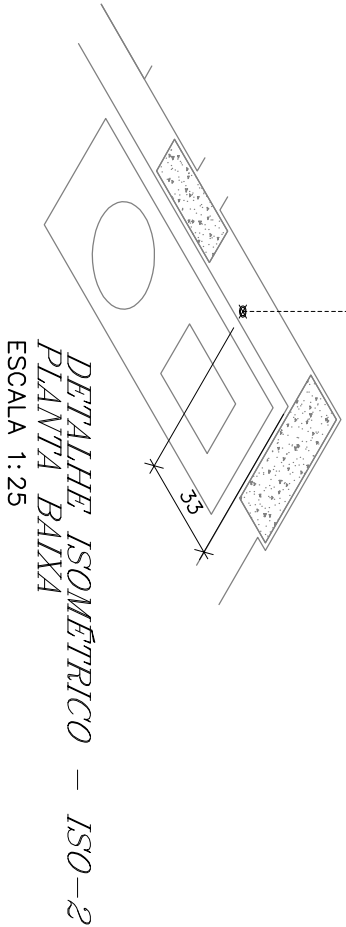
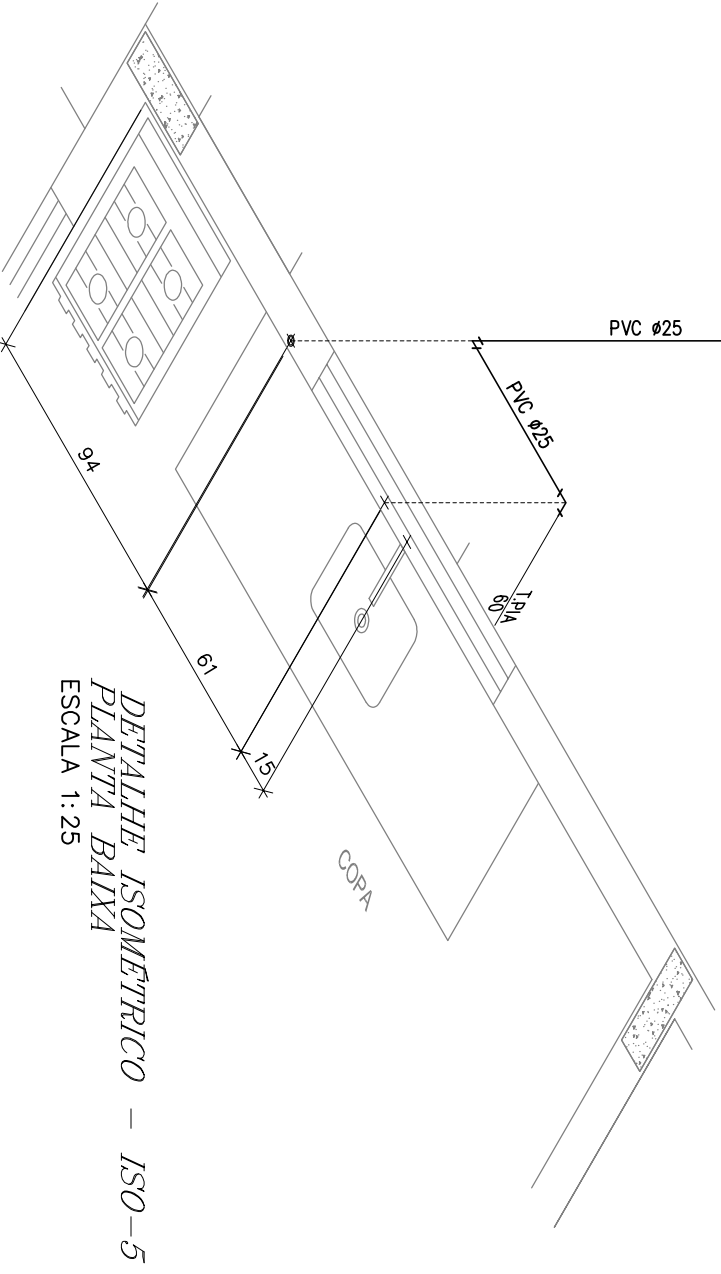
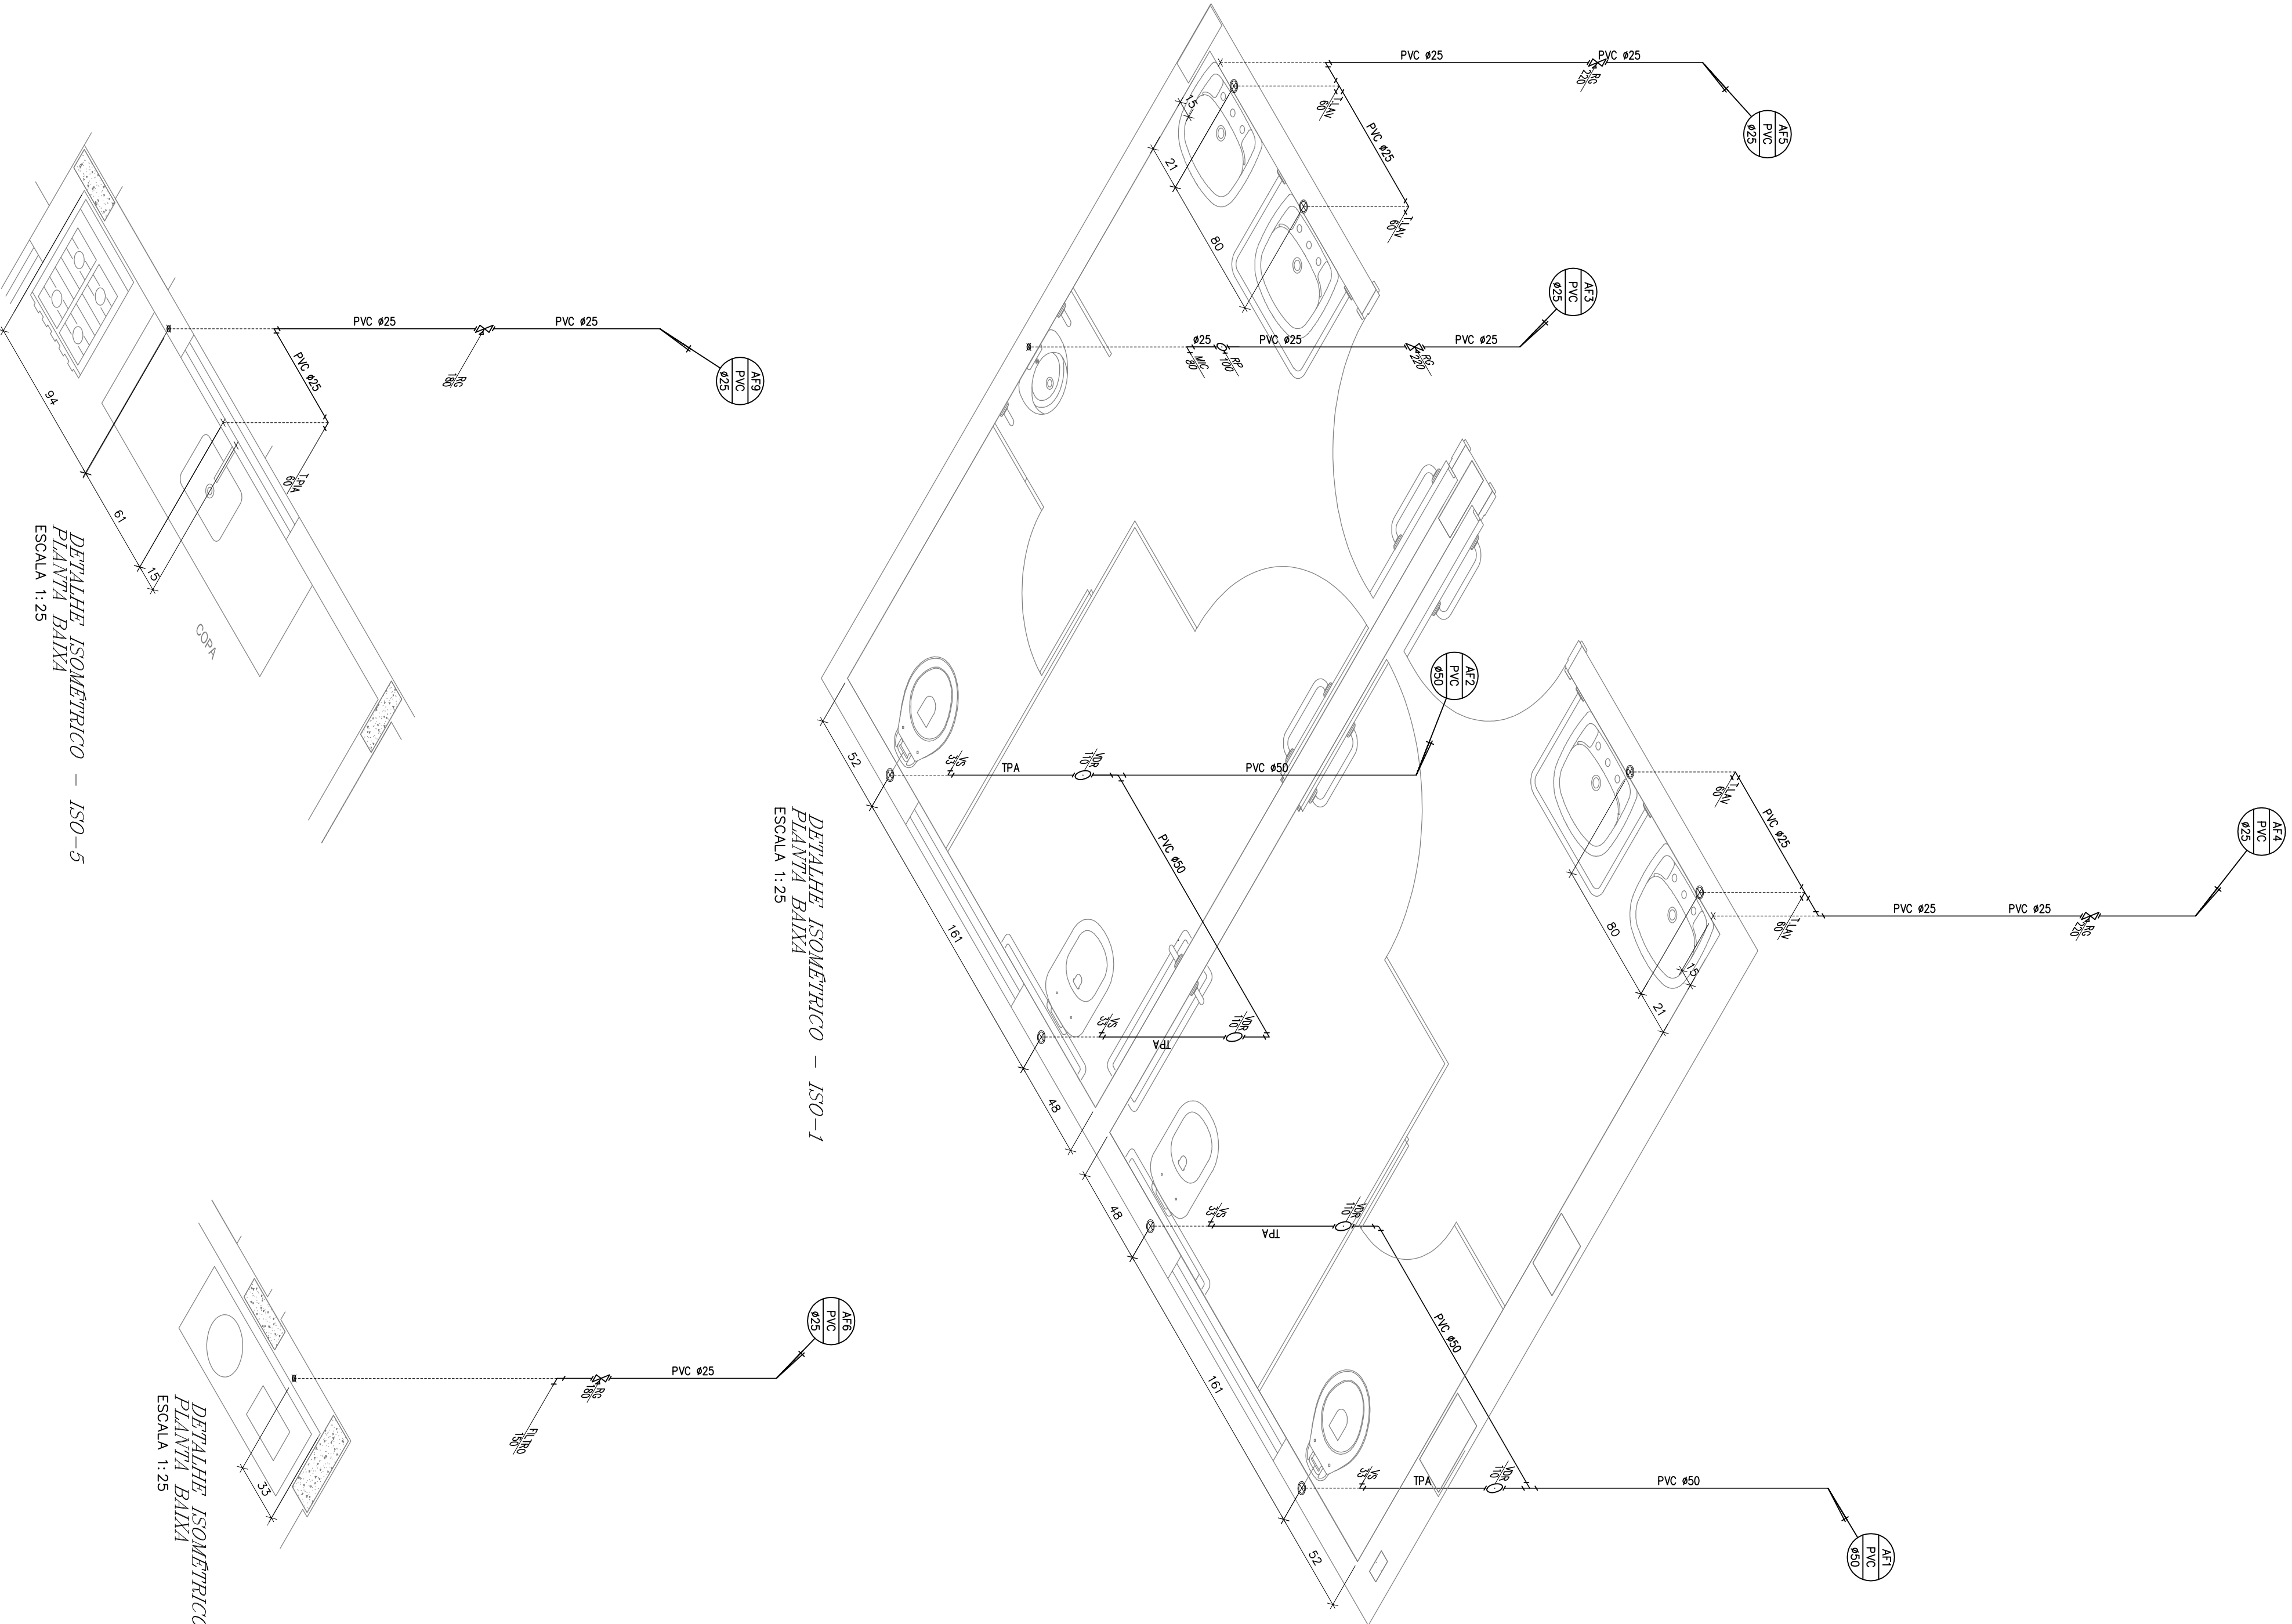


LEGENDA	
	- COLUNA EM PVC SOLDAVEL MARROM PARA ÁGUA FRIA
-----	
	- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM PVC SOLDAVEL MARROM EMBITUDO NA PAREDE
-----	
	- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM PVC SOLDAVEL MARROM NO SOLO
-----	
BEB	- BEBEDOURO - H=90CM
CA	- CAIXA ACOPADA - H=20CM
CHUV	- SAÍDA PARA CHUVEIRO - H=210CM
D.HIG	- PONTO P/ DUCHA HIGIÊNICA - H=40CM
FILTRO	- PONTO P/ FILTRO - H=120CM
M.L.R	- PONTO P/ MÁQUINA DE LAVAR ROUPA - H=90CM
MIC	- PONTO P/ MICROTÓRIO - H=90CM
RG	- REGISTRO DE GAVETA - H=180CM
RP	- REGISTRO DE PRESSÃO - H=110CM
T.JARD	- TORNEIRA PARA JARDIM - H=80CM
T.LIMP	- TORNEIRA PARA LIMPEZA - H=90CM
T.LIMP	- TORNEIRA PARA LIMPZA - H=110CM
T.TOUJ	- TORNEIRA PARA TAOQUE - H=110CM
VDR	- VÁLVULA DE DESCARGA CRESGISTRO - H=110CM
VS	- VASO SANITÁRIO - H=30CM
DH	- DUCHA HIGIÊNICA - H=50CM
TPA	- TUBO DE DESCARGA(TUBO PONTA AZUL)
MLL	- PONTO P/MLL - H=80CM



Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO	APROVADO	DESENHOS DE REFERÊNCIA		NÚMEROS		CONTRATANTE	ELABORAÇÃO	DATA	ESCALA	INDICADA	PRANCHAS Nº	REVISÃO 0
									ESTA AGÊNCIA NÃO SENTA A CONTRAMÃO DOS RESPONSABILIDADES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATO	2VL ENGENHARIA LTDA RUA JARDIM 711 - JARDIM BURQUINHA - CEP 79.206-130 CNPJ nº 07.000.000/0001-00 CNPJ nº 07.000.000/0001-00	AGOSTO/2016	1:25	02/05		
									ANÁLISE	RESP. TÉCNICO CNPJ nº 07.000.000/0001-00					
									ACERTO	RESP. TÉCNICO CNPJ nº 07.000.000/0001-00					
									VISTO	VISTO					

CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA