

*Dimensionamento da rota de fuga
(NBR 9077/1993 - Grupo D - Serviços profissionais D-1
(departamento público))*

10.1. População (tabela 5): 1 pessoa / 7,00m² de área \rightarrow 217,79/3,00 = 31,00 pessoas)
10.2. Capacidade da U passageira: acesso / descarga = 100; escadas e rampas = 60 e portas = 100.
A porta de saída de dimensão 1,80m x 2,10m. No sentido de fluxo (Saída).

A porta de saída de dimensão 1,80m x 2,10m. No sentido de fluxo (Saída).

A porta de saída de dimensão 1,80m x 2,10m. No sentido de fluxo (Saída).

A porta de saída de dimensão 1,80m x 2,10m. No sentido de fluxo (Saída).

NOTAS

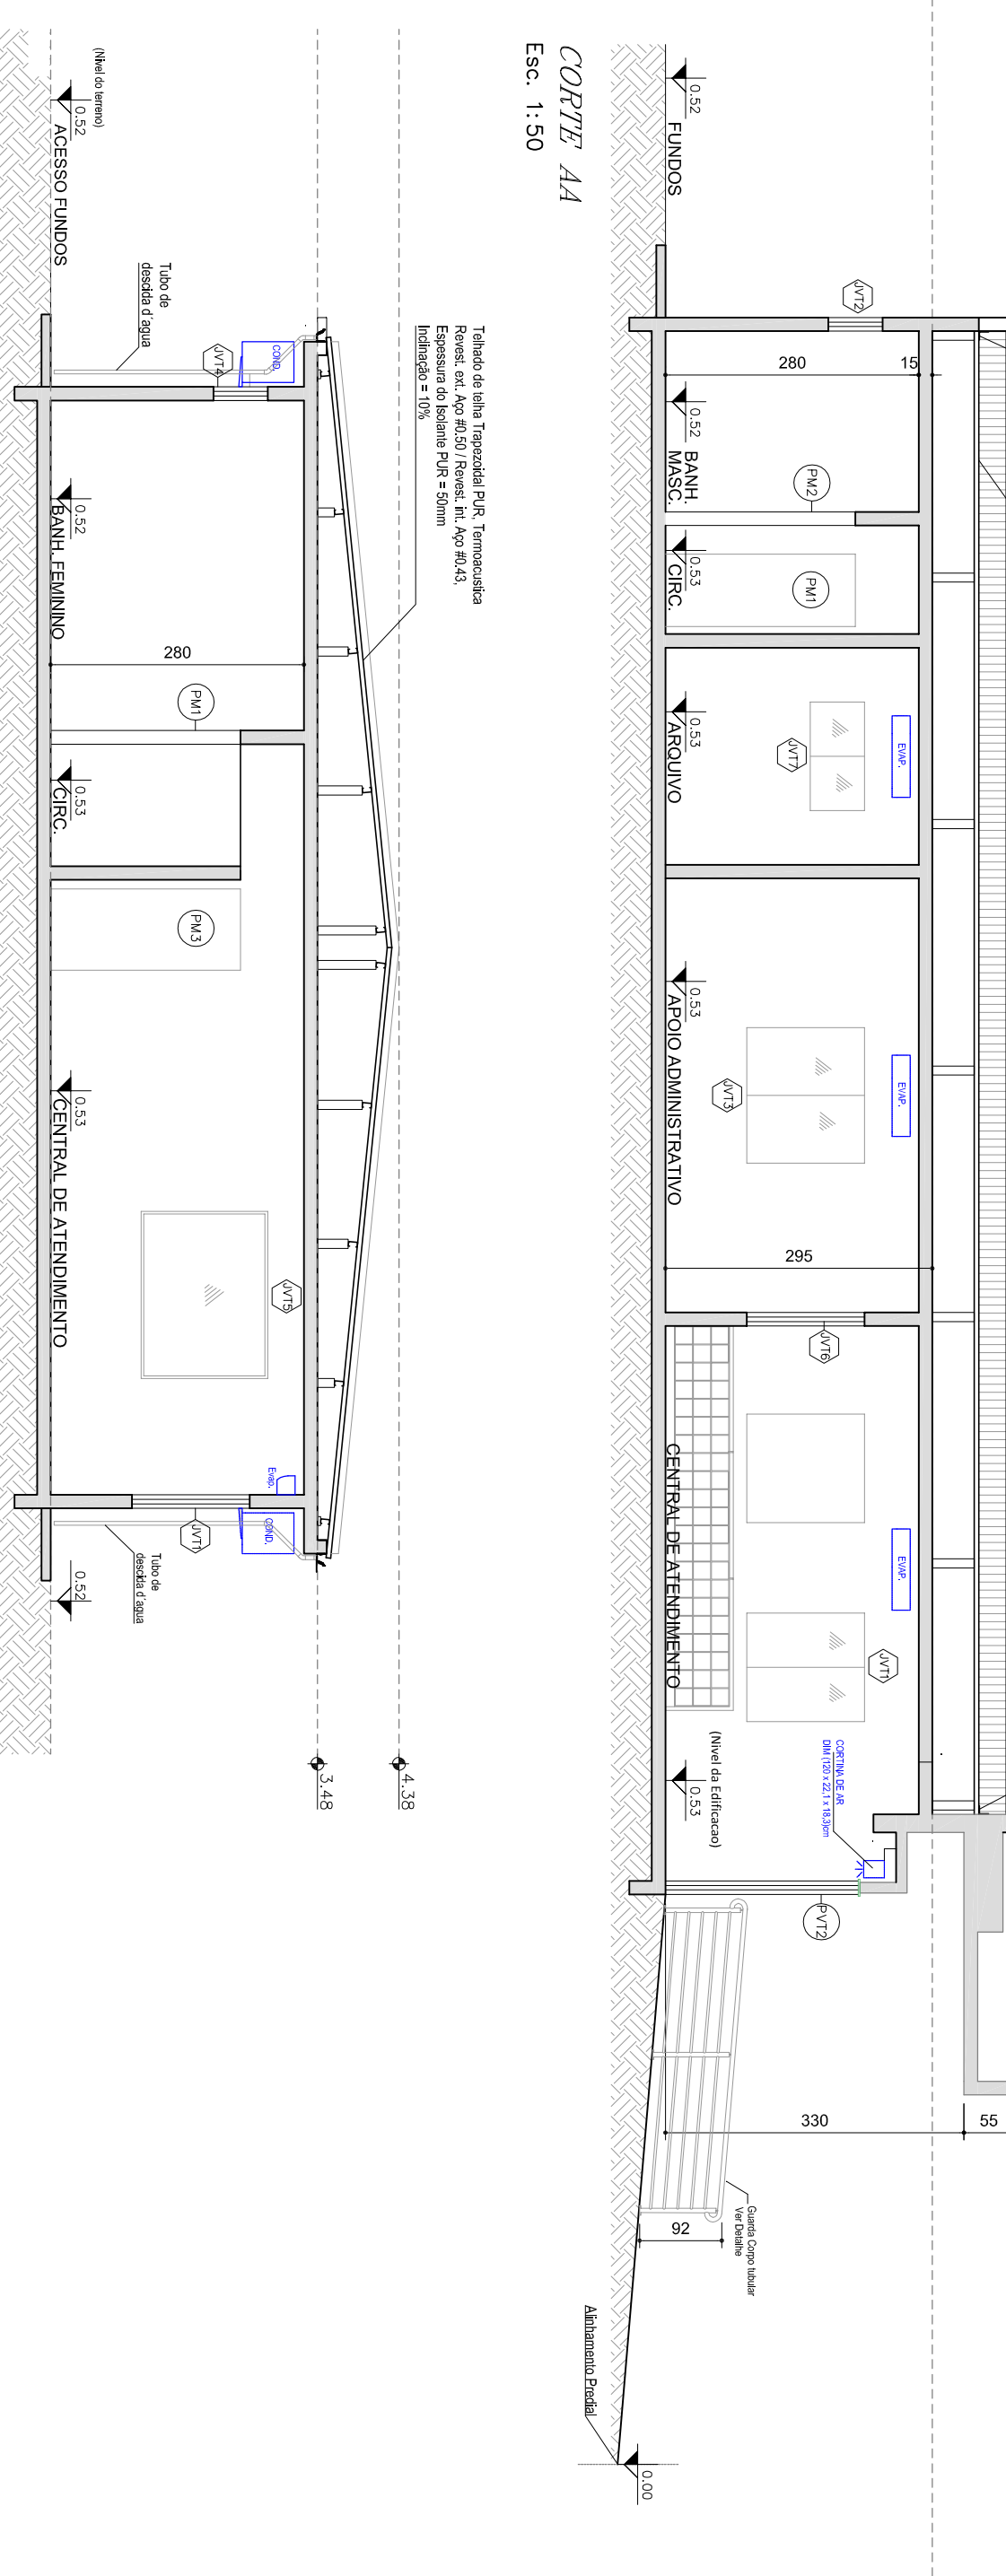
- 1) GLP - Não haverá central de GLP ou instalações de alimentação de GN.
- 2) DIVISÓRIAS - Todas as divisórias serão com gesso acartonado ou divisória naval, e as instalações e estruturas serão metálicas.

3) POSTO DE SERVIÇOS - Não existe nas regiões comercializa produtos inflamáveis

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DA EDIFICAÇÃO	=	214,79 m²
ÁREA DA MARQUISE	=	14,38 m²
ÁREA TOTAL	=	229,17 m²
ÁREA DO LOTE	=	900,00 M²

LEGENDA – SINALIZAÇÃO

[illegible][illegible]